

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.


ul. Kosynierów Gdyńskich 47

66-400 Gorzów Wlkp.

Laboratorium

ul. Kostrzyńska 158

66-400 Gorzów Wlkp.




AB 1126

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY

NR 484i / 1043 / 4921/18 / 2018

Zleceniodawca	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín		
Podstawa realizacji:	zlecenie nr 272/2018 z dnia 02.10.2018		
Obszar badań:	obszar regulowany prawnie		
Cel wykonania badań:	ocena zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi		
Numer protokołu dostarczenia /osoba dostarczająca próbkę	1043 / 2018 / klient – Ewa Mięzał (zaświadczenie nr 15/2016 wydane przez PIS WSS-E w Gorzowie Wlkp. potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie "Pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych")		
Numer próbki z rejestru:	Miejsce pobierania próbek:	Rodzaj próbki:	Opis / stan próbki
4921/18	Hydrant - Sulęcín ul. Kupiecka (zgodnie z oświadczeniem klienta)	woda uzdatniona	klarowna/prawidłowy
Data dostarczenia próbki:	02.10.2018		
Metoda pobierania próbki:	brak informacji o metodzie pobierania próbki		-
Warunki środowiskowe w trakcie pobierania próbek			
Numer próbki z rejestru:	Temperatura powietrza [°C]:	Temperatura próbki [°C]:	
		(PBL-02 Wyd. 02 z dnia 27.03.2013)	
4921/18	-	A	
Data/godzina rejestracji próbki w laboratorium	02.10.2018 / 11 ⁰⁰		
Termin wykonania badania:	02.10.2018 - 05.10.2018		

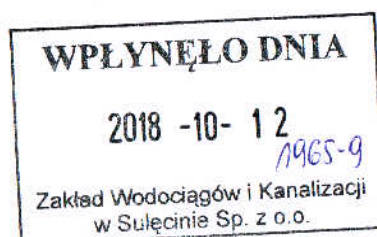

**Próbka pobrana
i dostarczona przez klienta**

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
Ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400 Gorzów Wlkp.

Laboratorium
ul. Kostrzyńska 158, 66-400 Gorzów Wlkp.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY
NR 484i / 1043 / 4921/18 / 2018

ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA

L.p.	Badana cecha		Jednostka	Metoda badawcza	Wynik badania [U]	Wartość parametryczna*	
					Numer próbki		
					4921/18		
1.	Liczba bakterii grupy coli	A, Z	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +Ap1:2017-04	0	0	
2.	Liczba <i>Escherichia coli</i>	A, Z	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +Ap1:2017-04	0	0	
3.	Liczba Enterokoków (paciorkowców kałowych)	A, Z	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	0	
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów	22°C/72h	A, Z	jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004	197 [152; 255]	bez nieprawidłowych zmian

„[U]” - Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 zgodnie z PKN-ISO /TS 19036:2011. Wartość ta nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

A – parametr akredytowany

Z - parametr zatwierdzony do badań wody przeznaczonej do spożycia przez PPIS Gorzowie Wlkp. Decyzja nr HK-530-160/9/17 z dnia 02.01.2018

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. 2017 poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Laboratorium na podstawie wyników badań nie wydaje oceny jakości wody. Wyniki te nie mogą służyć do ocen higienicznych.

Oświadczenie:

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.

Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania.

Łączna ilość stron sprawozdania – 2

Wyniki z badań mikrobiologicznych autoryzował:

SPECJALISTA

mgr Małgorzata Michalak

Sprawozdanie sporządził:
/05.10.2018/

Kierownik Laboratorium

mgr Małgorzata Saofer

Sprawozdanie z badań zatwierdził:
/05.10.2018/

Kierownik Laboratorium

mgr Małgorzata Saofer

Rozdzielnik:

1. a/a

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1126

-----KONIEC SPRAWOZDANIA-----